


LEGENDA:

- Sciana w klasie odporności REI 120
- Sciana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przysklepiona w klasie odporności ogniowej EI 60
- Przysklepiona w klasie odporności ogniowej EI 30
- Kuchnia ogniomowa
- Dzięk dla strażki pożarnej
- HP 25 + Gaśnica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Kierunek ewakuacji
- Wyscise ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Drzwi ewakuacyjne
- Kierunek drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
- SP Numer strażki pożarowej
- 11-VZ Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Centralna oddymiania
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III Kategoria zagrożenie ludzi

Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji - 2 300

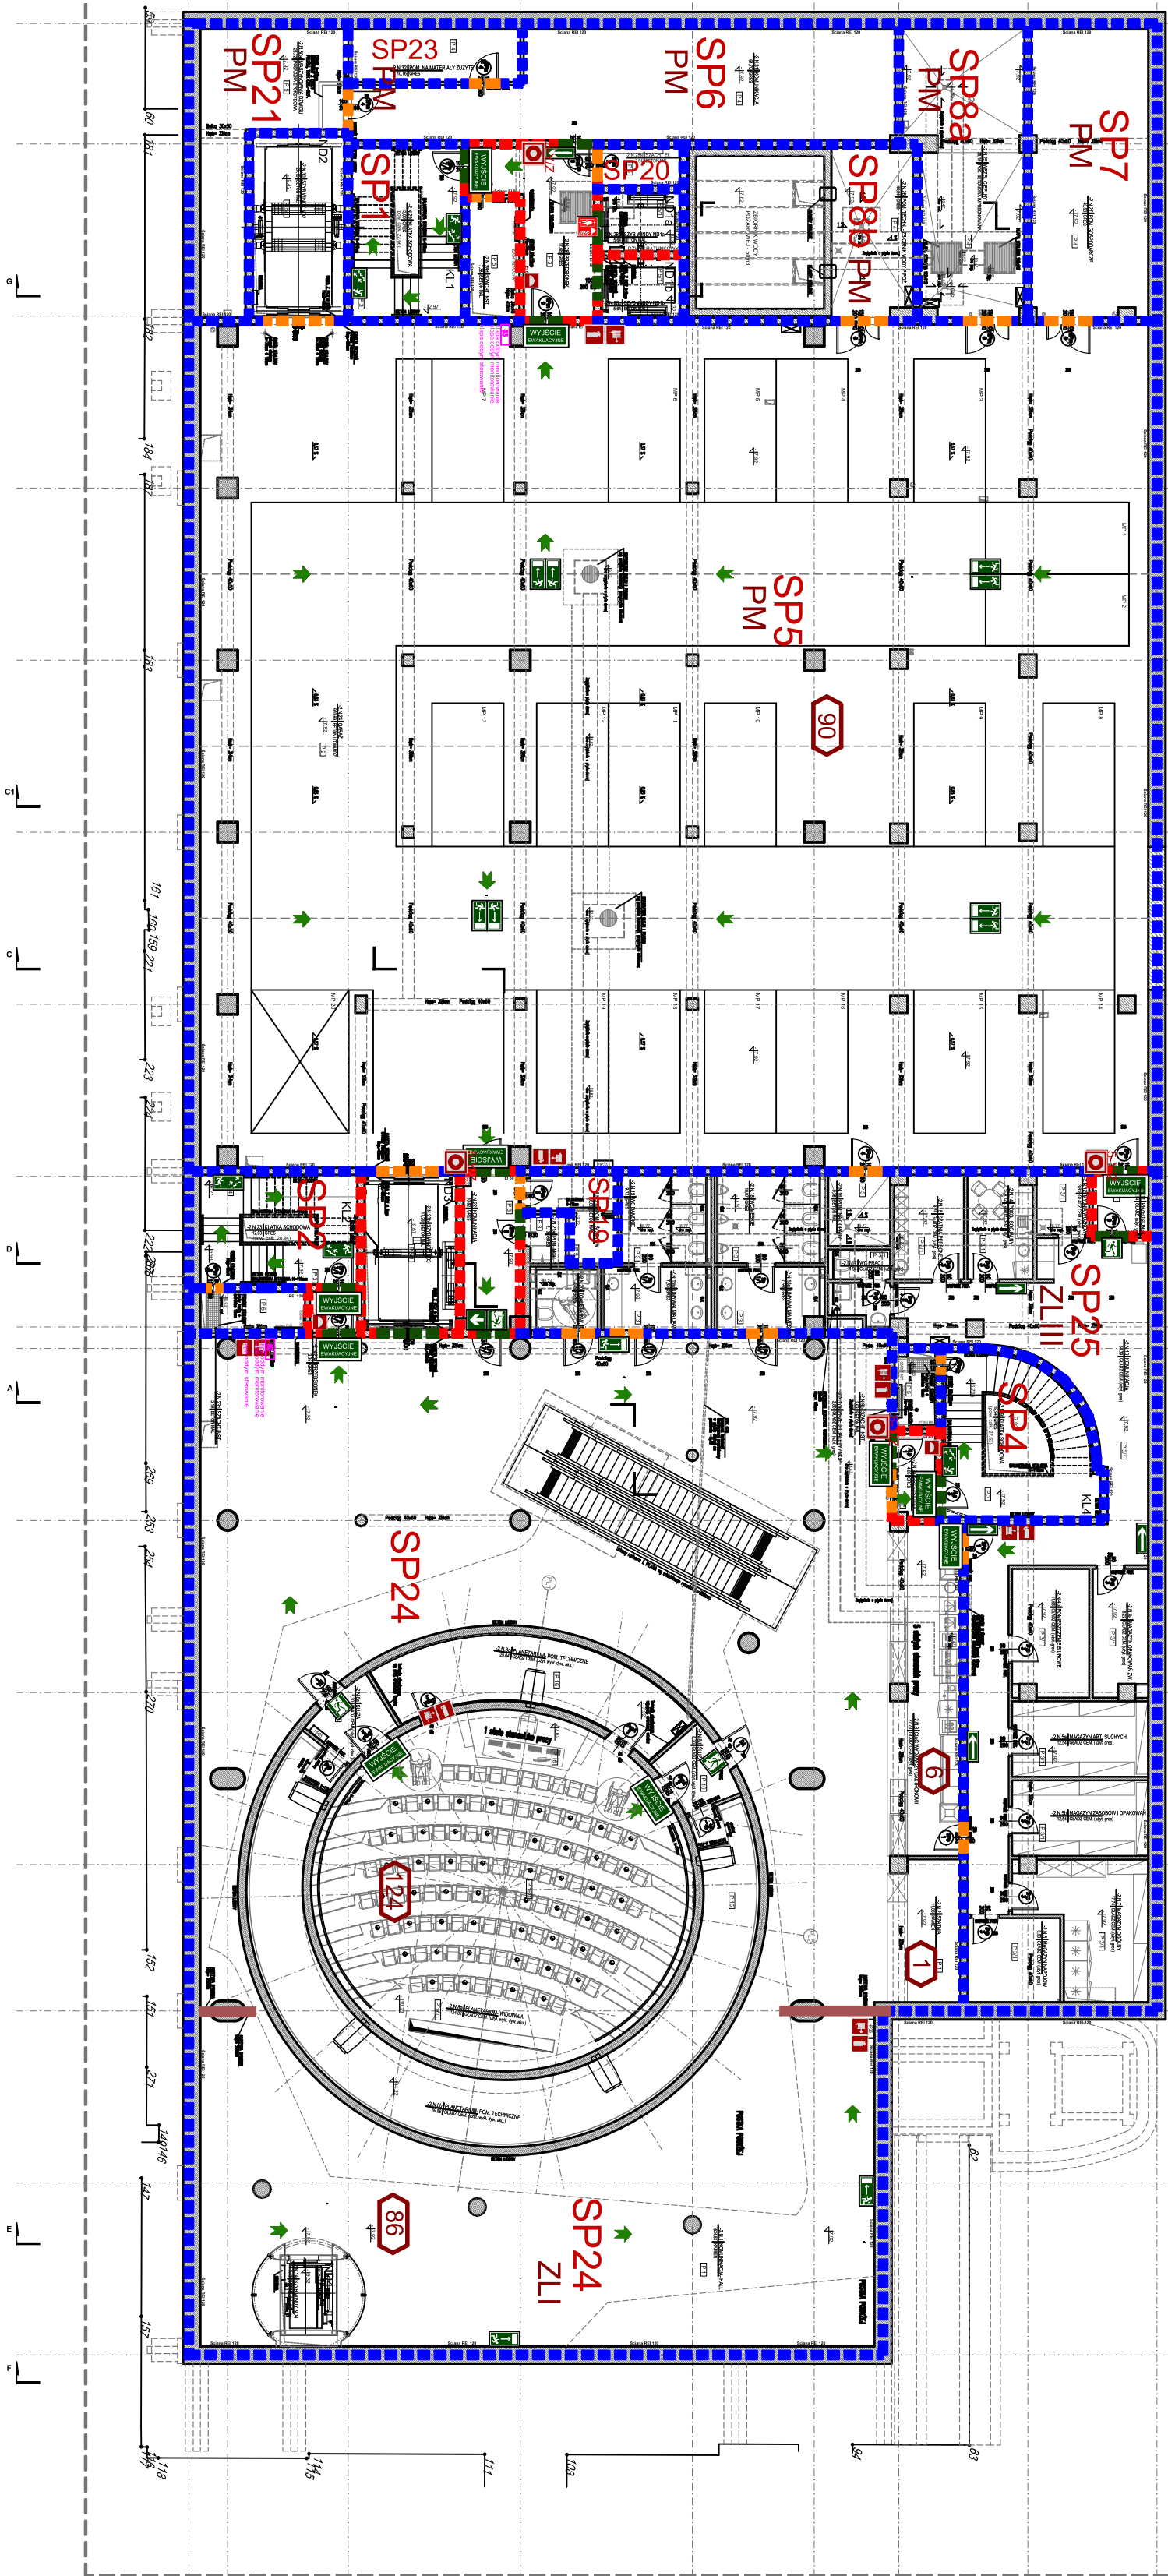

DAAL Zespół Rzeczników Sp. z o. o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Tangowa 1/3

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Aleksander Młgusiński
RZECZOWNIA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO

Budynek N - Rzut poziomu - 2

PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Aleksander Młgusiński	429/2001	MAJ 2017	1:200
N-1			