


LEGENDA:

- Składowa w klasie odporności REI 120
- Składowa w klasie odporności REI 60
- Drzwi przeszklenia w klasie odporności ognionej EI 60
- Drzwi przeszklenia w klasie odporności ognionej EI 30
- Kuchnia obojowa
- Dzielnica dla strażaków
- HP 25 - Główna
- Zawór hydrantowy ZH52
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Drzwi ewakuacyjne
- Kierunek drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
- SP 11 - VZ
- Numer strefy pożarowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Centrala oddymiania
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III
- Kategoria zagrożenia ludzi
- Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji 300

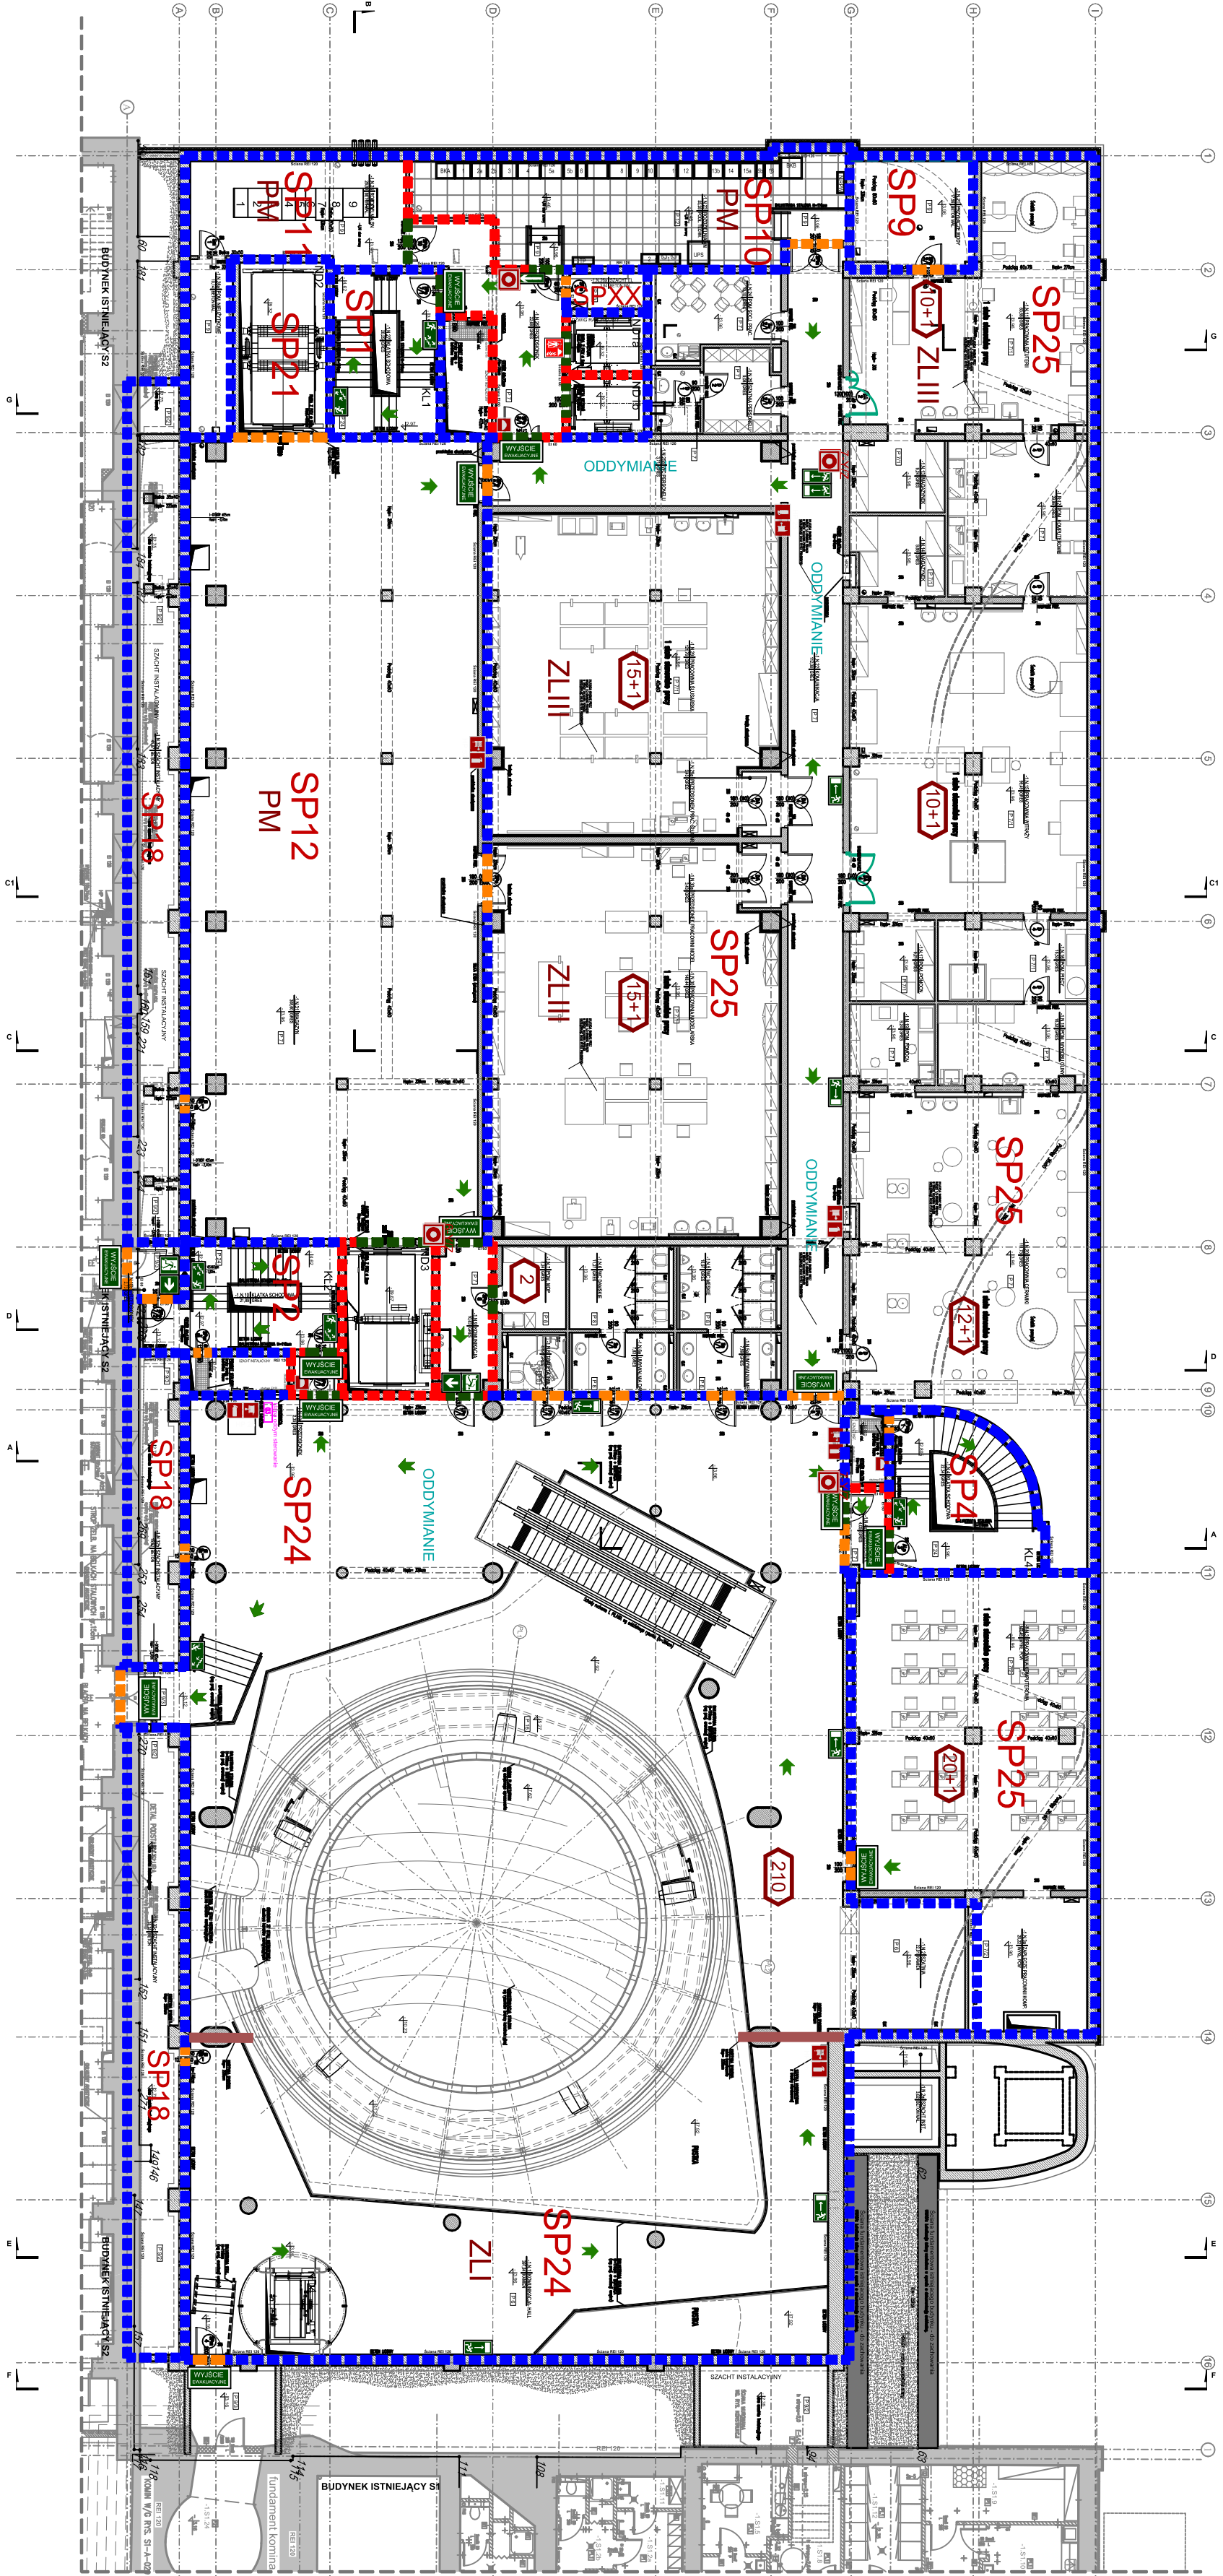

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ognionej R 120.
2. Strop w klasie odporności ognionej R 120.

DAAL Zespół Rzeczników Sp. z o.o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Tangowa 1/3

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Aleksander Młgūt	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Aleksander Młgūt
RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓDŻAROWYCH	429/2001	DATA	MAJ 2017
Budynki N - Rzut poziomu -1		SKALA	1:200
		WYKONANO	N-2