


LEGENDA:

- Sciana w klasie odporności REI 120
- Sciana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przechłopenia w klasie odporności ogniwowej EI 60
- Drzwi/przechłopenia w klasie odporności ogniwowej EI 30
- Kurtyna przeciwpożarowa
- Kurtyna dymowa
- HP 25 + Gaśnica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Dźwięk dla straży pożarnej
- Kierunek ewakuacji
- Wysięże ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Numer strzely pożarowej
- Recepcyj ostrzegacz pożarowy
- Kłapa oddym. sterowanie
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III Kategorie zagrożenia ludzi
- Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji
- 20

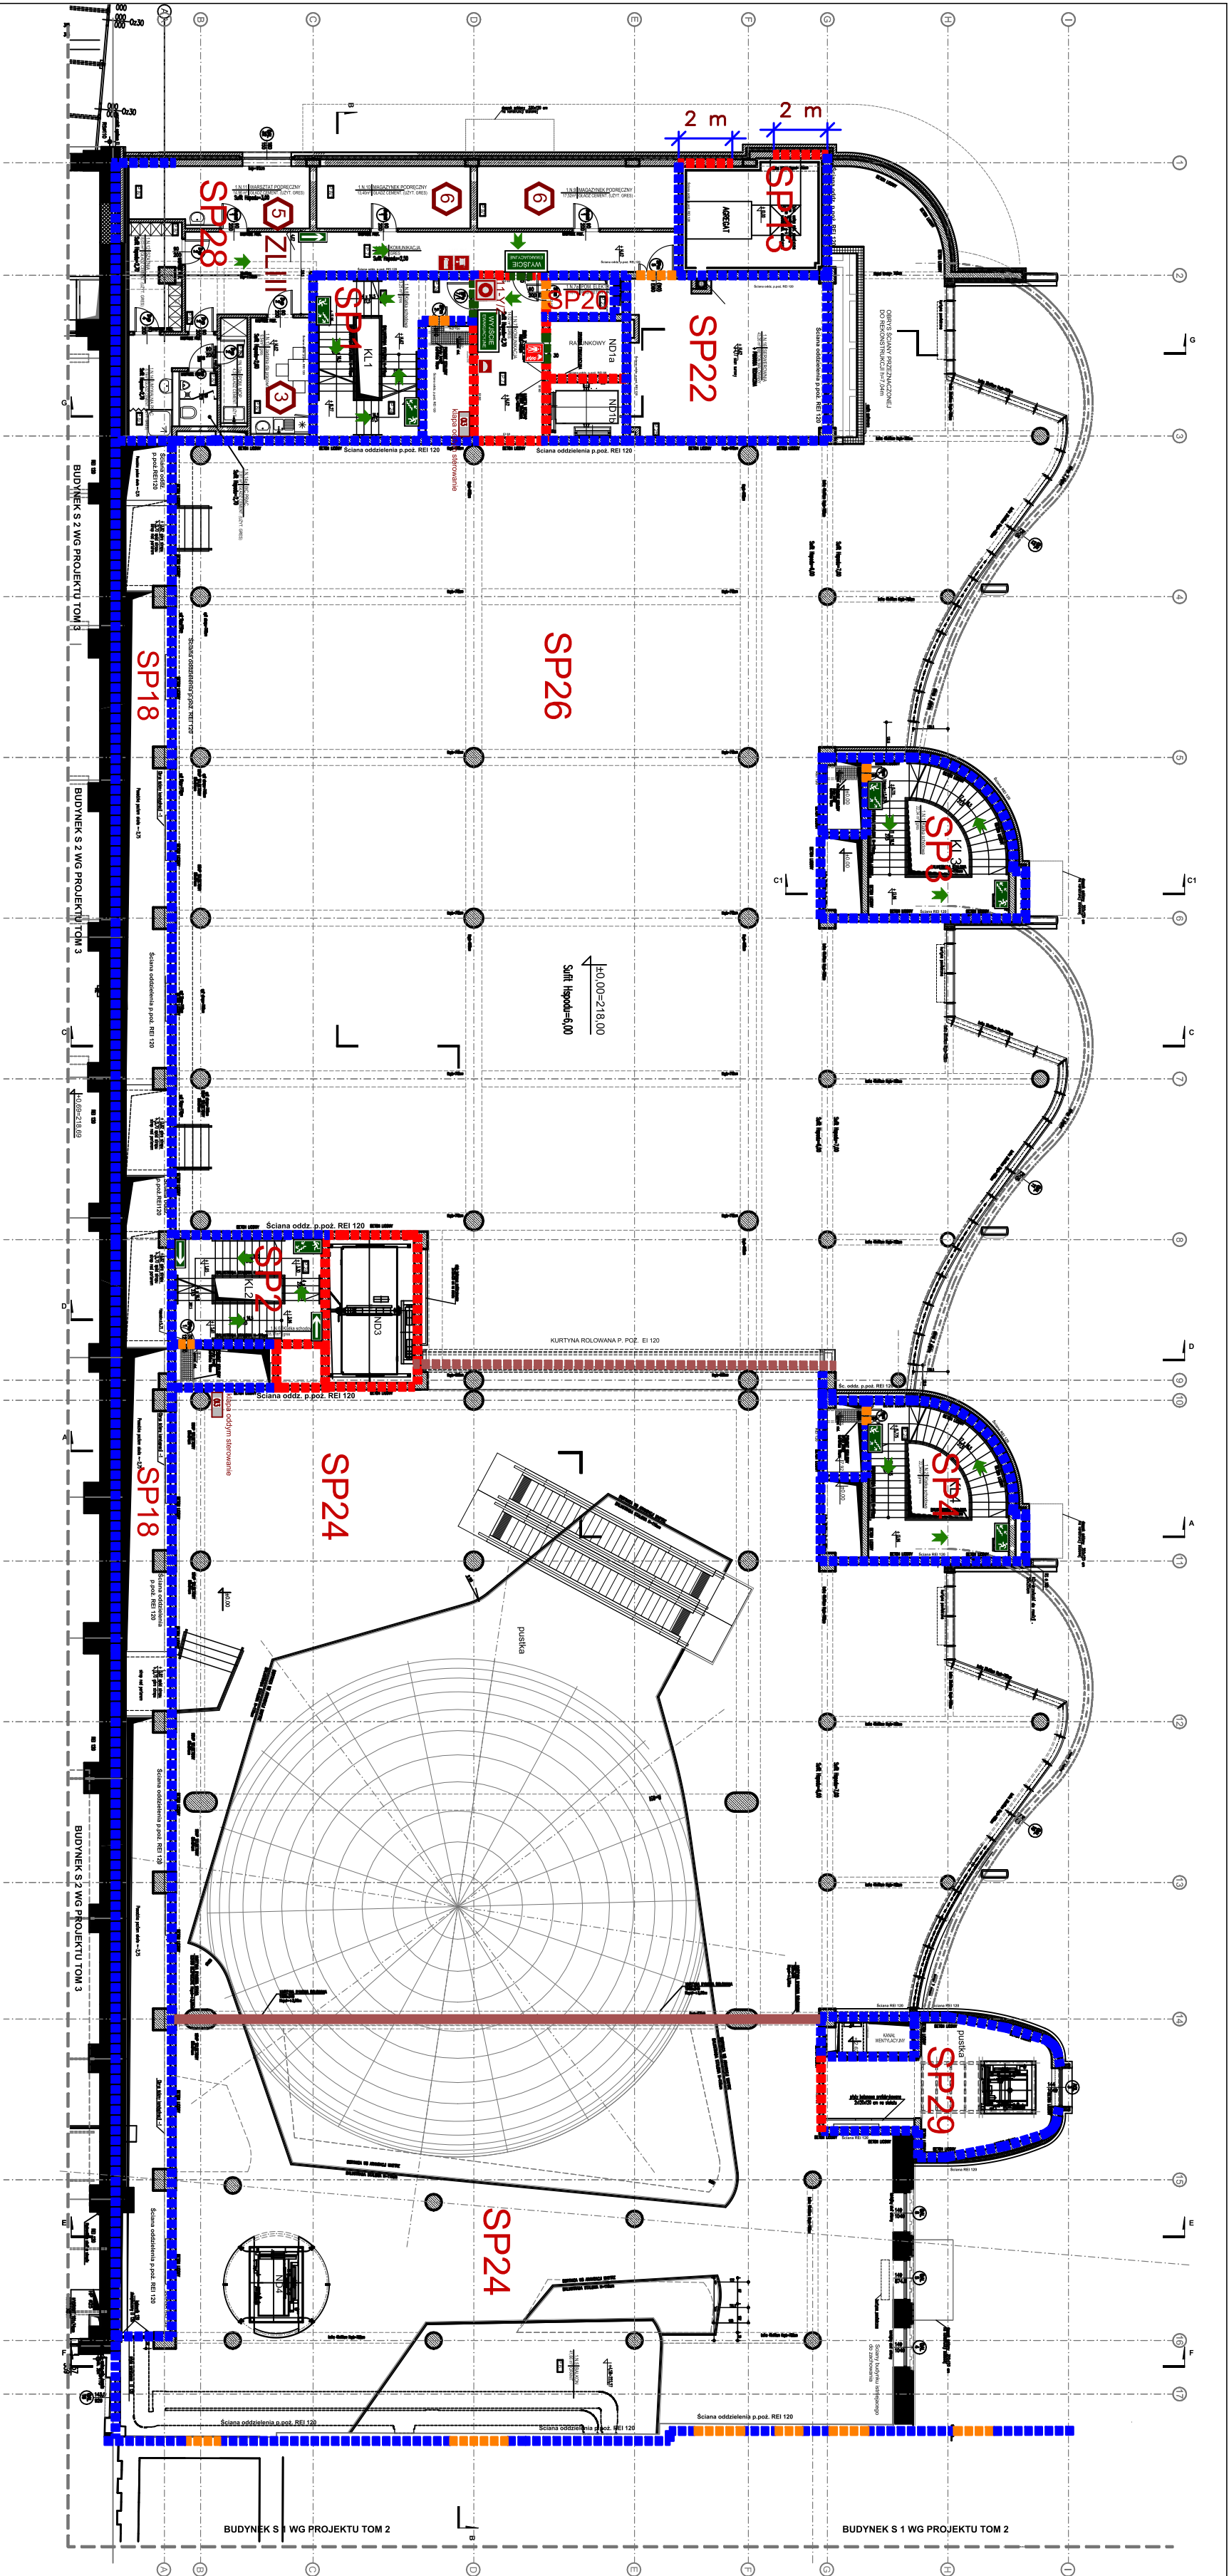

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniwowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniwowej R 120.

DAAL Zespół Rzeczników Sp. z o. o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Tangowa 1/3

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Aleksander Młgusiński	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Aleksander Młgusiński
RZECZOWNIA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH	429/2001	DATA	MAJ 2017
TYTUŁ STRONY	Budynek N - Rzut 1 piętra	SKALA	1:200
		WERSJA	N-4