


LEGENDA:

- Sciana w klasie odporności REI 120
- Sciana w klasie odporności REI 60
- Drzwi/przechyłki w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi/przechyłki w klasie odporności ogniowej EI 30
- Drzwi dymoszczelne
- HP 25 + Gasznica
- Zawór hydrantowy ZH52
- Dzwig dla straży pożarnej
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Drzwi ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
- Numer strefy pożarowej
- 11-V/Z Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Kłapa oddym. sterowanie
- Przewidywana ilość osób na kondygnacji
- ZL III Kategoria zagrożenia ludzi
- Razem przewidywana ilość osób na kondygnacji 210

Uwagi:
1. Główna konstrukcja nośna w klasie odporności ogniowej R 120.
2. Strop w klasie odporności ogniowej R 120.

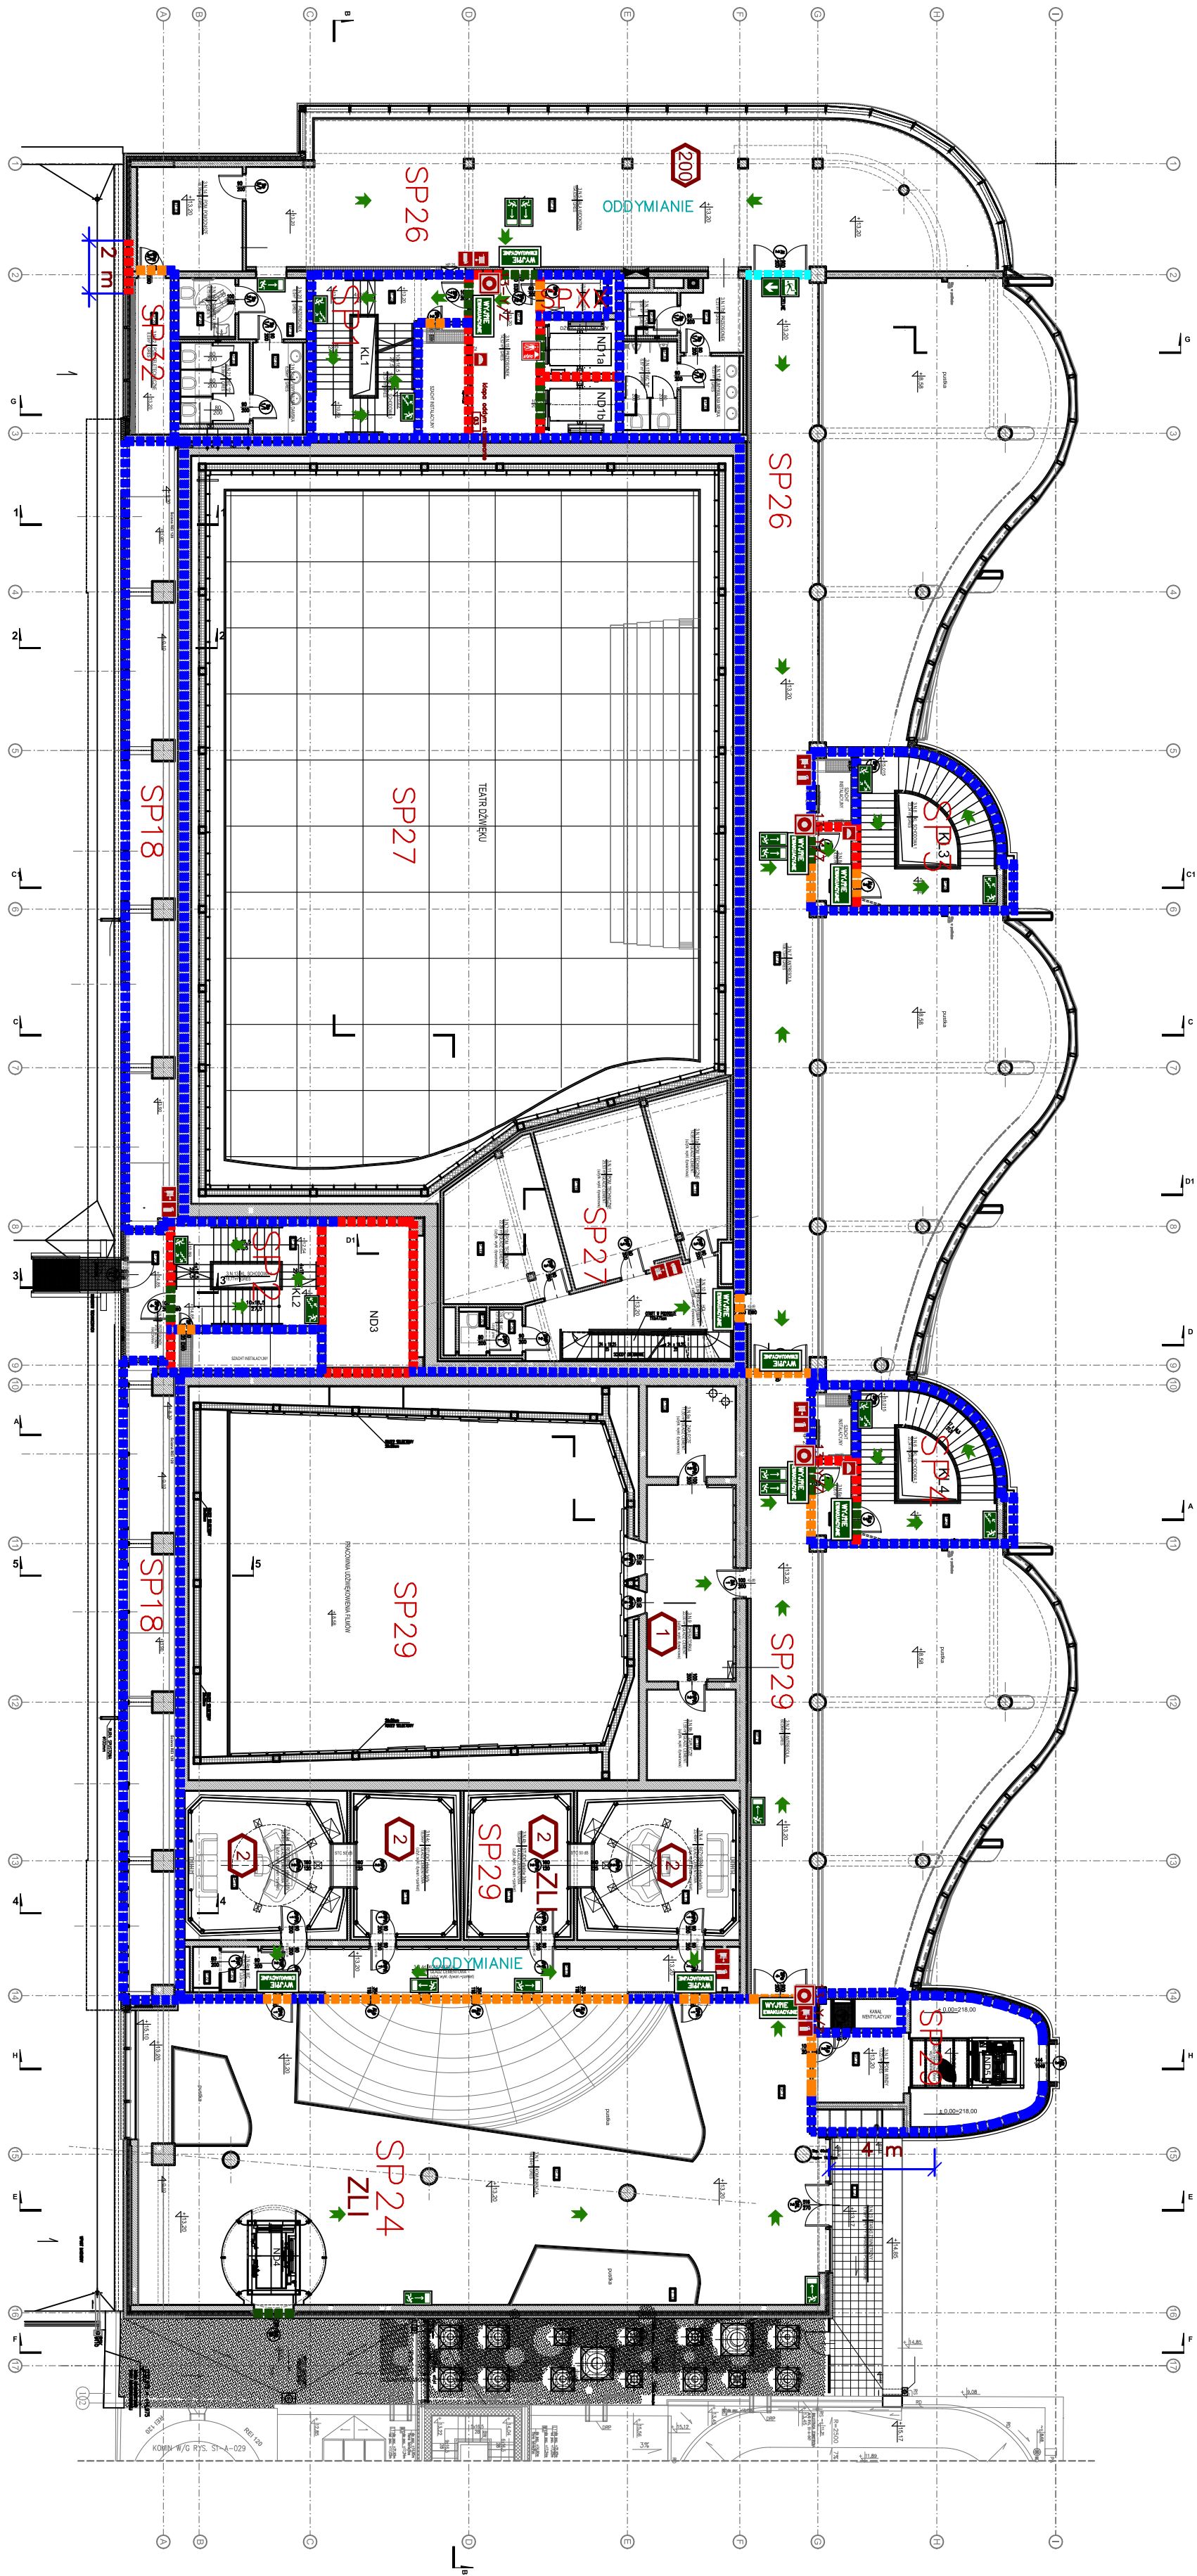

DAAL Zespół Rzeczników Sp. z o.o.
90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 54 lok. 1



OPISOWANIE:
INSTYTUCJA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO
Zespołu budynków Centrum Sztuki Filmowej w obiektach EC-1 Wschód
Łódź ul. Tangowa 1/3

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Aleksander Młgusi

PROJEKTOWAŁ:
RZECZOWNIA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRACOWNICZÓW

DATA:

Budynek N - Rzut 3 piętra

KWIECIEŃ 2016 1:200

N-6